19535
INSTRUCTIONS

Thank You
You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with years of enjoyment.

Merci
Vous venez d'acheter une lumiaire conçu pour vous donner des années de plaisir.

Gracias
Usted acaba de adquirr un excelente producto de alumbrado disenado y construido para proveerle muchos años de satisfaccion.

EUROfase®

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

- Follow the assembly Instructions by reading the numerical progression
- Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.
- Before installing fixture disconnect power by turning the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code or Canadian Electrical Code standards.
- Use CSA or UL listed wire connectors suitable for the gauge, type and number of conductors.
- If fixture has 2 grounding wires (one from the frame and one from the canopy)connect both wires together, and then connect them either to ground screw or ground wire of junction box, or the ground screw on the crossbar.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

- Executer les operations de montage, en suivant l'ordere de numeration progressif
- Employez un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.
- Coupez le courant au boitier principal.
- Toutes les connexions electriques doivent etre selon le code electrique local et national ou selon les normes canadiennes du code electrique.
- Utiliser les marettes CSA ou UL qui conviennent au jauge, au type et au nombre de conducteurs
- Si la fixture a 2 fils de terre (un du cadre et un du canope) relier les deux fils ensemble, ensuite relier les fils soit a la vis de terre, soit au fil de terre de la boite de derivation, soit a la vis de terre sur la barre transversale.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

- Ejecutar las operaciones de montaje siguiendo el orden numerico progresivo
- Use un electricista certificado para la propio ensambla mentó é instalación.
- Antes de instalar el accesorio, desconecte la energia apagando el interruptor o qui tando el fusible en la caja principal.
- Todas las conexiones eléctricas deben estar de acuerdo con los estándares del Código eléctrico nacional y el Código eléctrico canadiense.
- Utilice conectores de cable clasificación CSA o UL adecuados para el calibre, tipo y número de conductores.
- si el aditamento tiene dos cables de tierra, (uno del marco y uno del canope), conecte ambos cables juntos y después conéctelos al tornillo de tierra o al cable de tierra de la caja de conexiones o al tornillo de tierra de la barra transversal.

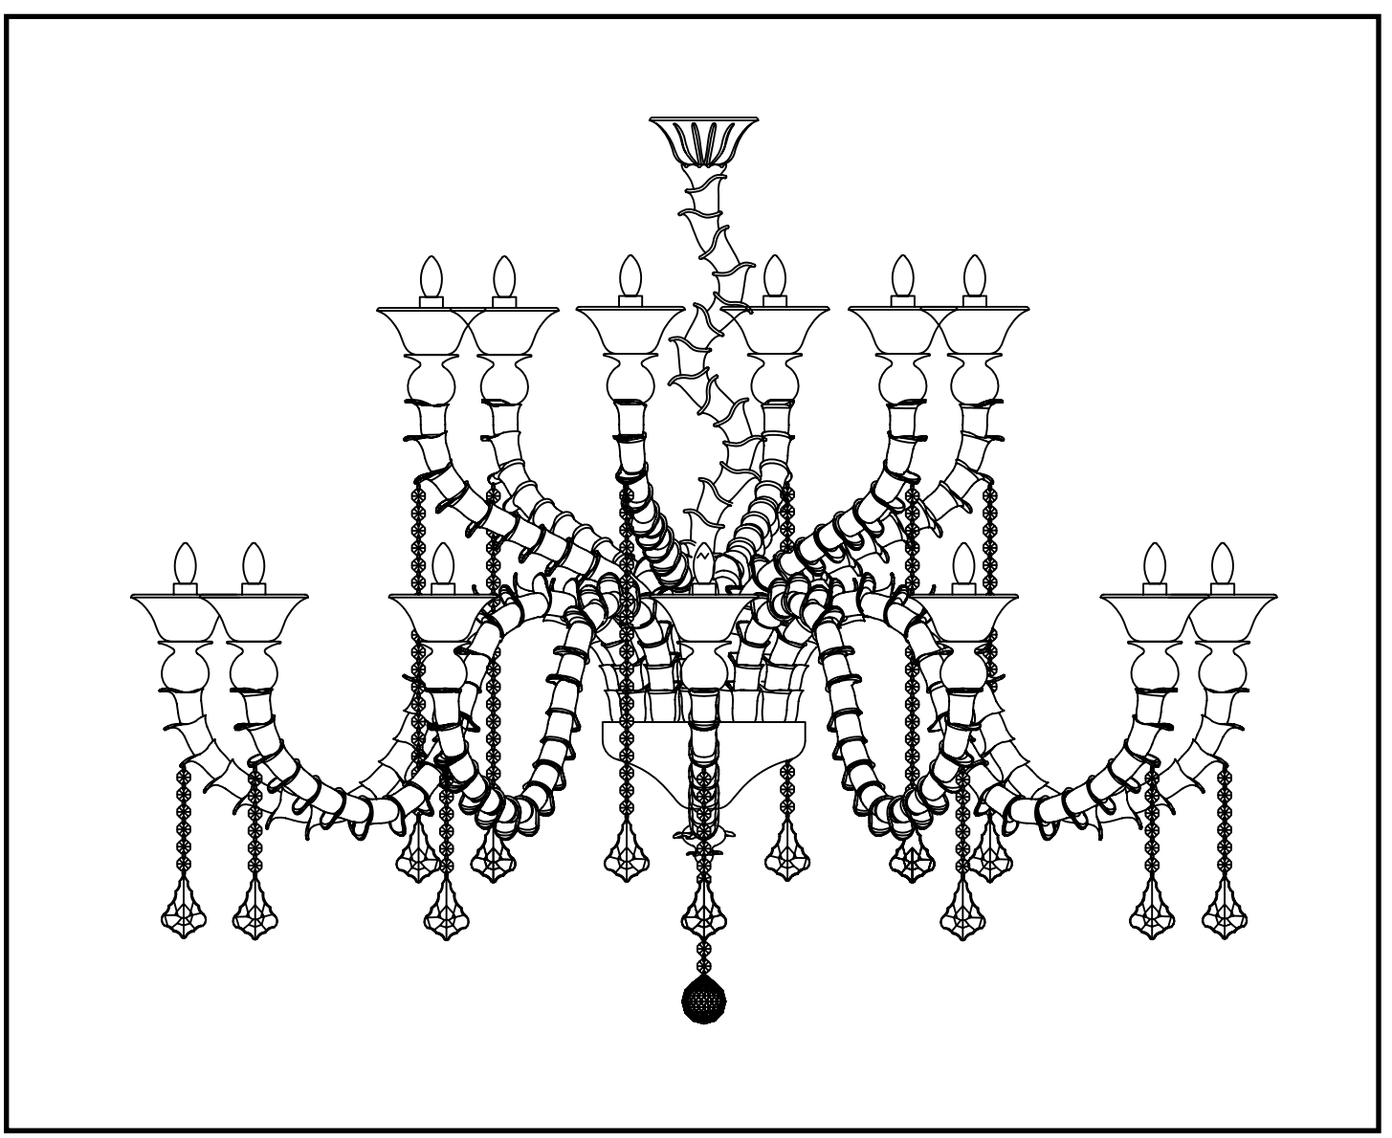

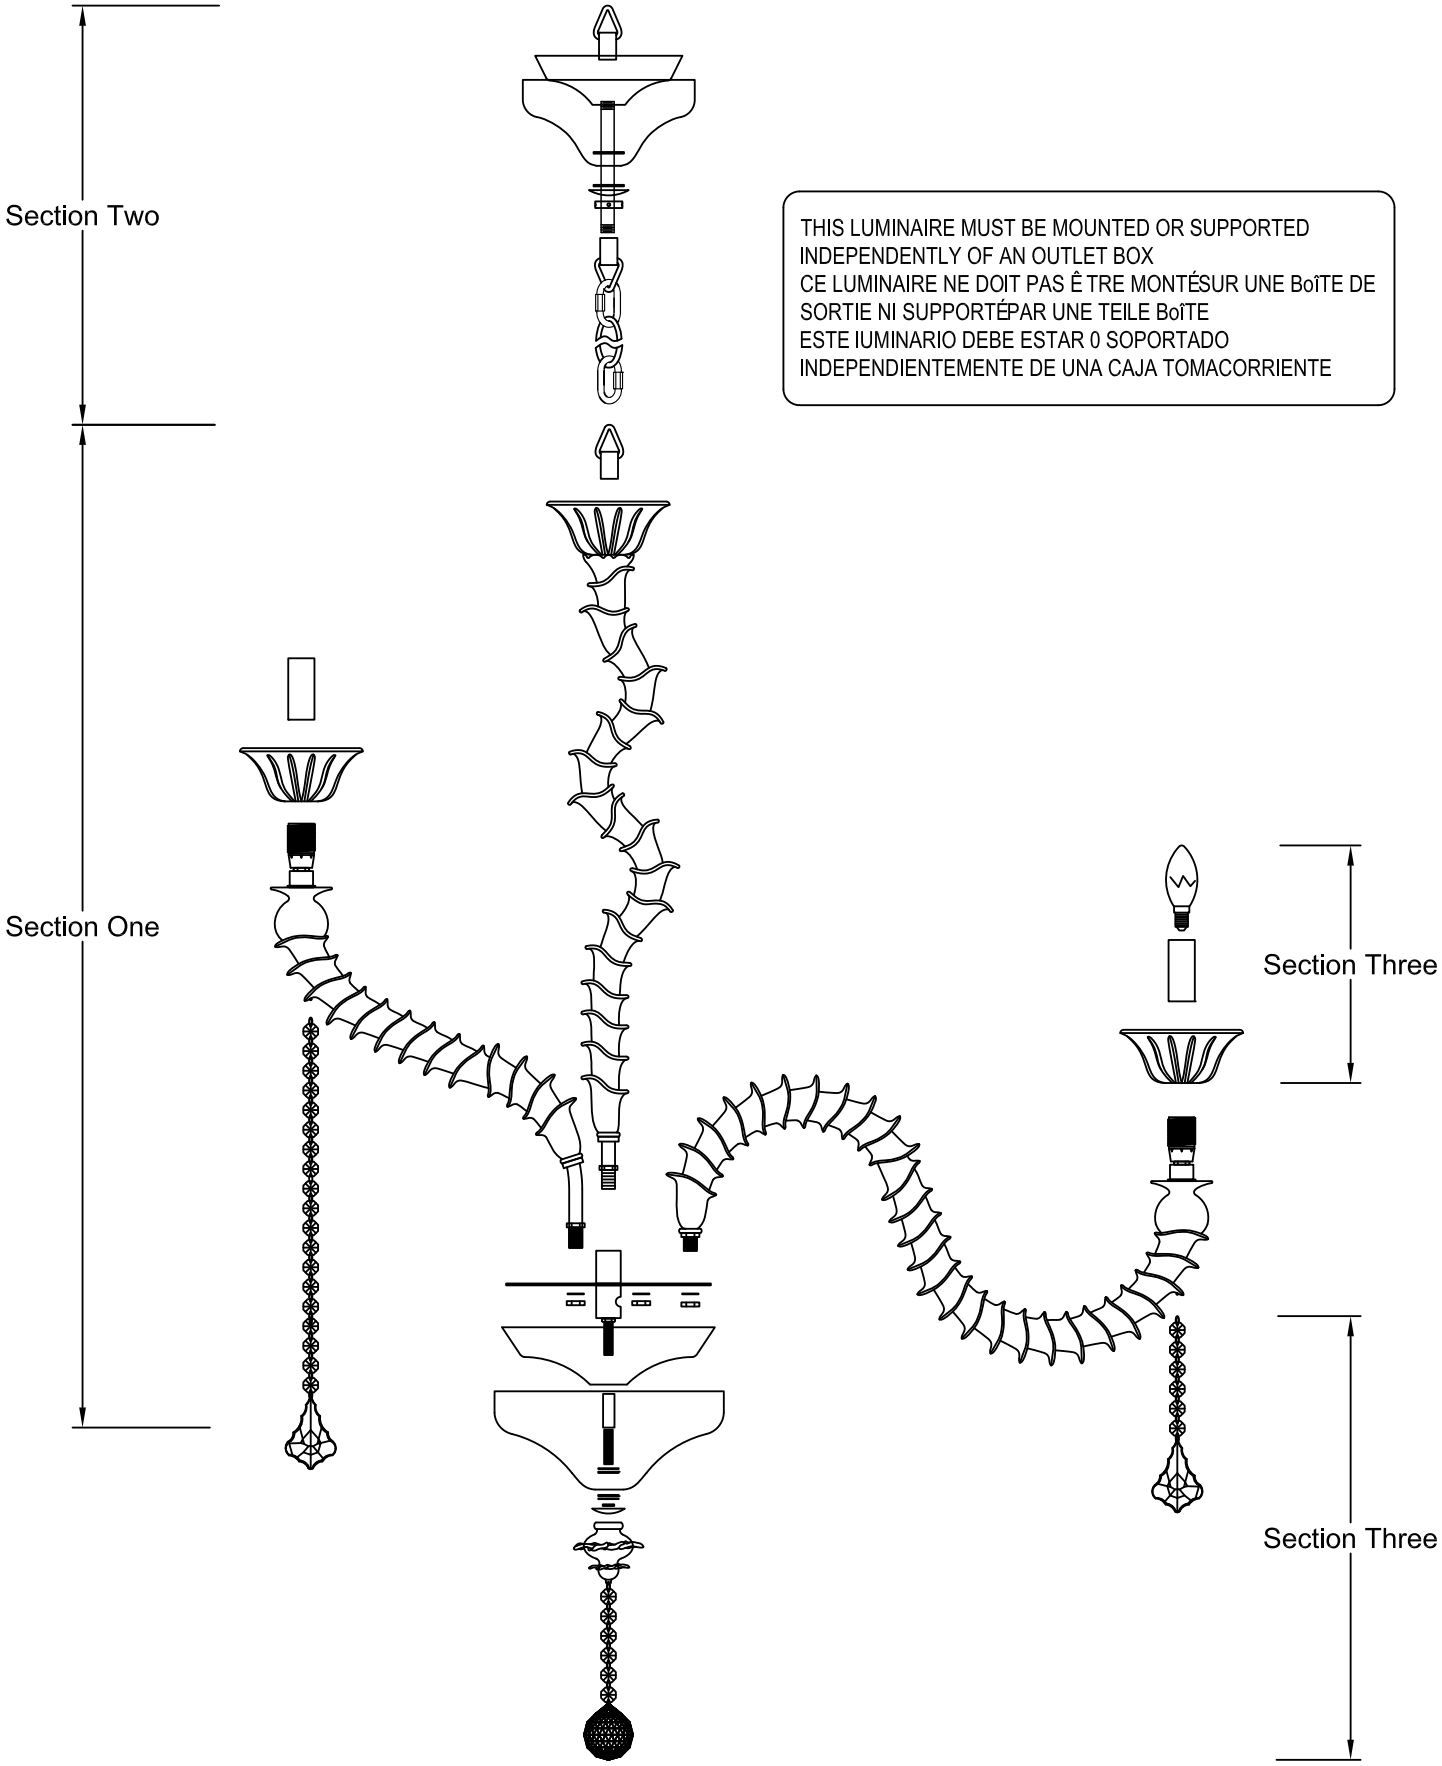
Section Two
Section One
THIS LUMINAIRE MUST BE MOUNTED OR SUPPORTED INDEPENDENTLY OF AN OUTLET BOX
CE LUMINAIRE NE DOIT PAS Ê TRE MONTÉSUR UNE BoîTE DE SORTIE NI SUPPORTÉPAR UNE TEILE BoîTE
ESTE IUMINARIO DEBE ESTAR 0 SOPORTADO INDEPENDIENTEMENTE DE UNA CAJA TOMACORRIENTE
Section Three
Section Three

SECTION ONE

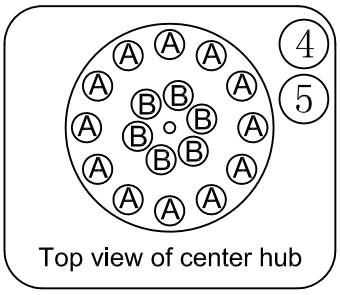
4
5
A
B
Top view of center hub

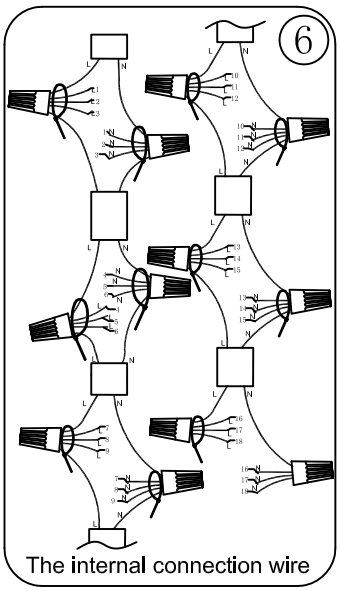
6
The internal connection wire

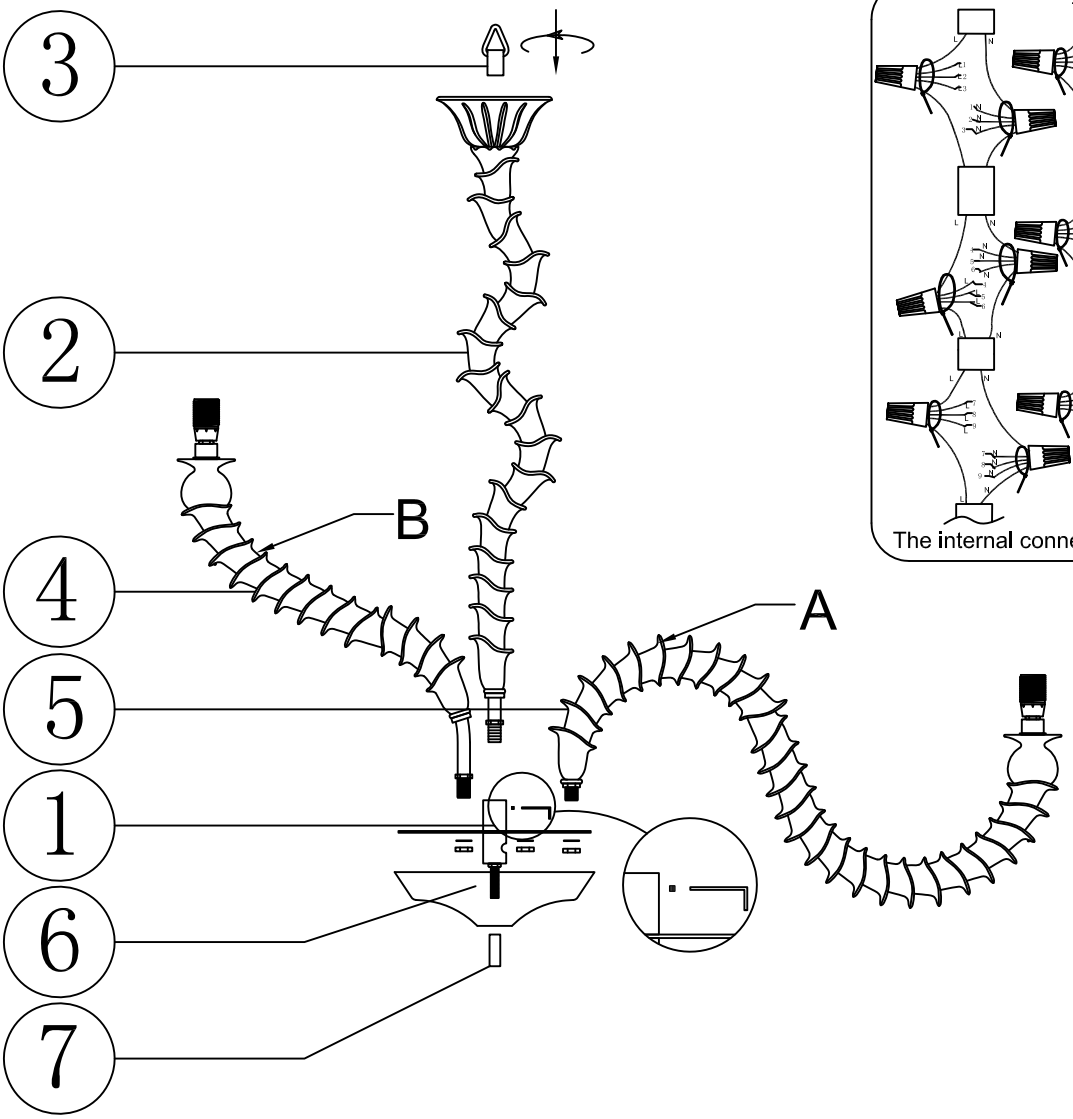
3
2
B
4
A
5
1
6
7

SECTION TWO

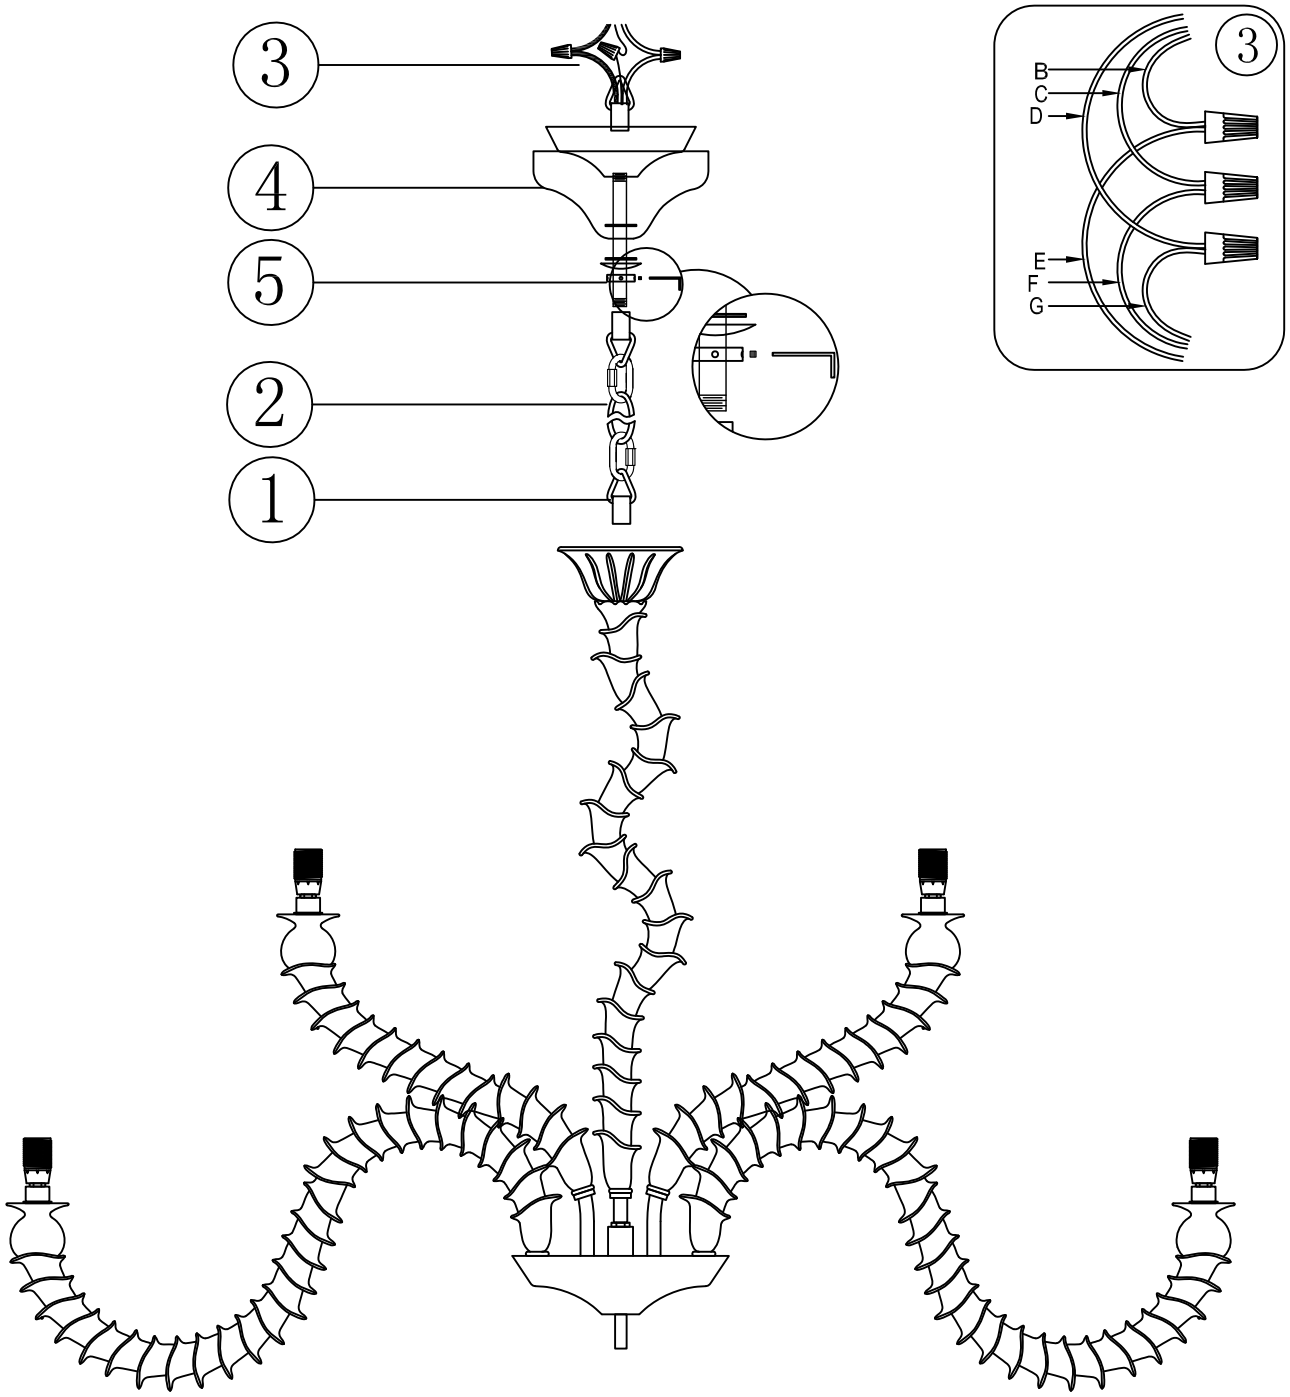

A-Mounting screws x 2 (provided)
B-Black wire (L) from junction box
C-White wire (N) from junction box
D- Green wire/bare copper (G) from junction box
E-Smooth wire from fixture
F-Wire with raised longitudinal ridges from fixture
G-Bare wire from fixture

A-Vis de support x 2 (fournies)
B-Câble noir (L) de la boîte de raccordement
C-Câble blanc(N) de al boîte de raccordement
D- Câble vert/Cuivre nu (G) de la boîte de raccordement
E-Cable fil de l'installation
F-L'e-fil avec les arêtes longitudinales haussées de l'accessoire
G-Câble un de l'installation

A-(2) tormillos de montaje (incluidos)
B-Cable negro(L) de la caja de conexiones
C-Cable blanco (N) de la caja de conexiones
D- Cable verde/cobre pelado (G) de la caja de conexiones
E-Cable suavice del aditamento
F-Alambre con aristas longitudinales levantadas de la instalación fija
G-Cable pelado del aditamento

SECTION THREE